


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (2).

Пример подключения аналогового клапана с приводом (0-10В).

Аналоговый привод (батареи, жалюзи и пр.) с питанием в 24В и уровнем выходного напряжения 0-10В может быть подключен напрямую к блоку питания Miniserver'a.

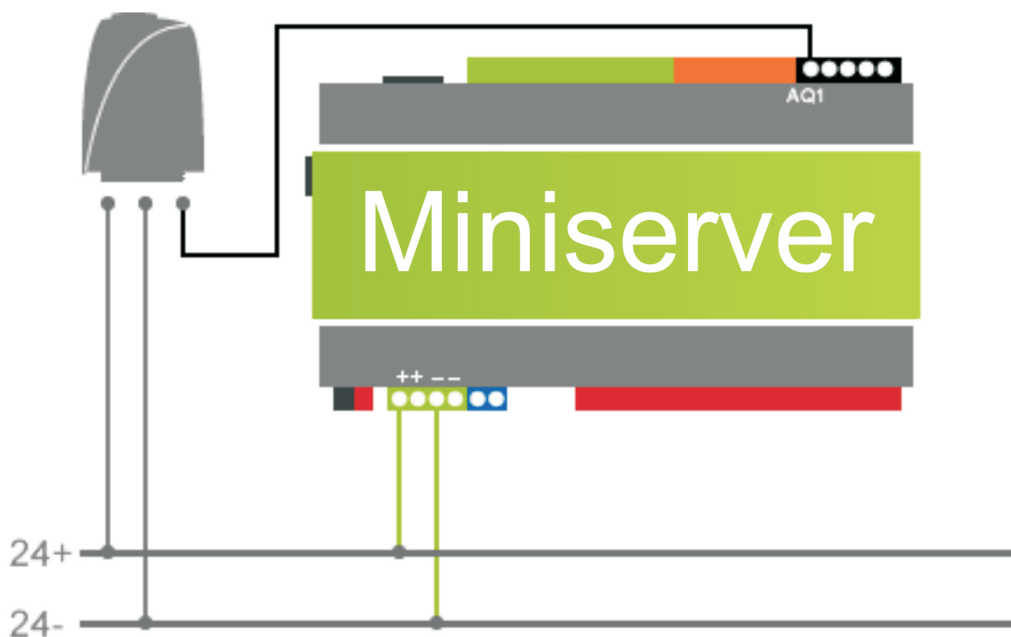

Пример подключения цифрового клапана с приводом (I/O).

Цифровой привод в 220В из нашего магазина, управляется с цифрового выхода на контроллере.

